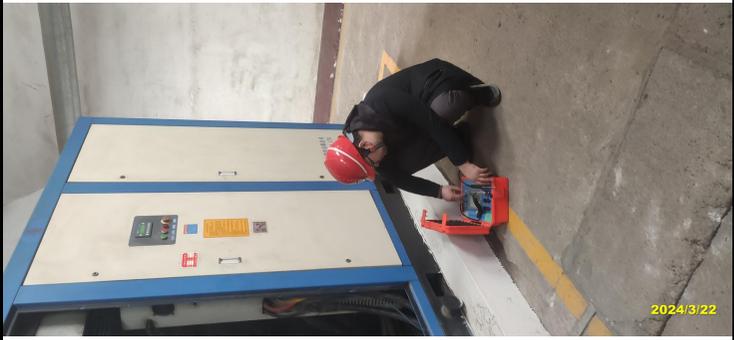


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
20	GX-B1321/20-7-24135~24137	2024. 5. 9	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。	
21	GX-B1404/20-7-24004	2024. 5. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
22	GX-B1404/20-7-24005	2024. 5. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

23	GX-B1404/20-7-24006	2024. 5. 11	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
24	GX-B1404/20-7-24007	2024. 5. 11	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
25	GX-B1404/20-7-24008	2024. 5. 11	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

26	GX-B1404/20-7-24009	2024. 5. 11	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
27	GX-B1306/23-7-24024	2024. 5. 14	综合判定：合格。	
28	GX-B1306/23-7-24025	2024. 5. 14	综合判定：合格。	

29	GX-B1306/23-7-24026	2024. 5. 14	综合判定：合格。	
30	GX-B1306/23-7-24027	2024. 5. 14	综合判定：合格。	
31	GX-B1321/20-7-24138~24143	2024. 5. 13	本次共检电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。 。	

32	GX-B1321/20-7-24144~24145	2024. 5. 11	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。 。	
33	GX-B1321/20-7-24146~24150	2024. 5. 13	本次共检电力电缆5条，5条电力电缆所检项目合格。 。	
34	GX-B1321/20-7-24151~24156	2024. 5. 11	本次共检电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。 。	

35	GX-B1321/20-7-24157	2024. 5. 13	所检项目合格。	
36	GX-B1321/20-7-24158~24161	2024. 5. 13	本次共检电力电缆4条，4条电力电缆所检项目合格。	
37	GX-B1321/20-7-24162~24165	2024. 5. 13	本次共检电力电缆4条，4条电力电缆所检项目合格。	

38	GX-B1520/20-7-24003	2024. 5. 13	综合判定：合格。	
39	GX-B1332/21-7-24019~24030	2024. 5. 11	本次共检电力电容器12台，12台电力电容器所检项目合格。	
40	GX-B1495/20-7-24316~24328	2024. 5. 13	本次共检高压开关柜14台，14台高压开关柜所检项目合格。	

41	GX-B1495/20-7-24329~24338	2024. 5. 13	本次共检高压开关柜10台, 10台高压开关柜所检项目合格。	
42	GX-B1495/20-7-24339~24346	2024. 5. 13	本次共检高压开关柜8台, 8台高压开关柜所检项目合格。	
43	GX-B1495/20-7-24347~24358	2024. 5. 13	本次共检高压开关柜12台, 12台高压开关柜所检项目合格。	

44	GX-B1495/20-7-24359~24361	2024. 5. 13	本次共检高压开关柜3台, 3台高压开关柜所检项目合格。	
45	GX-B1495/20-7-24362~24377	2024. 5. 13	本次共检高压开关柜16台, 16台高压开关柜所检项目合格。	
46	GX-B1495/20-7-24378~24388	2024. 5. 13	本次共检高压开关柜11台, 11台高压开关柜所检项目合格。	

47	GX-B1495/20-7-24389~24400	2024. 5. 13	本次共检高压开关柜12台, 12台高压开关柜所检项目合格。	
48	GX-B1495/20-7-24401~24413	2024. 5. 13	本次共检高压开关柜13台, 13台高压开关柜所检项目合格。	